


ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

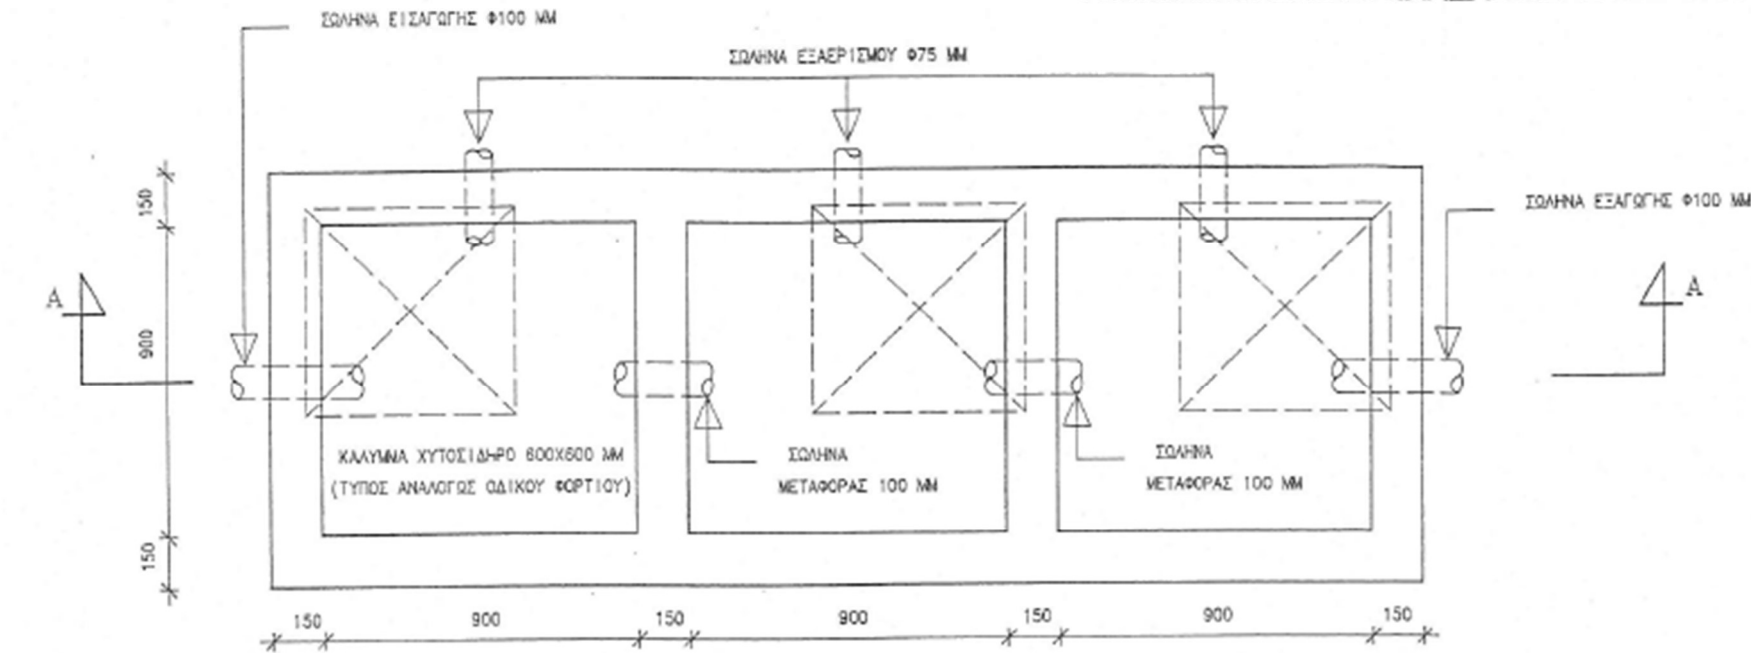

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Το ύψος της σωλήνας του εξαερισμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 2400 mm.
2. Η παγίδα περισυλλογής πετρελαιοειδών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παγίδα ανάσχεσης στερεών.
3. Η διοχέτευση των πετρελαιοειδών ουσιών /υγρών πρέπει να γίνεται διαμέσου φρεατίων εισροής με καλάθο ανάσχεσης.
4. Η κατασκευή πρέπει να είναι στεγανή.

ΠΩΣ ΣΥΝΤΗΡΩ ΤΗ ΠΑΓΙΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ:

1. Εκκενώνω πάνω σε εβδομαδιαία βάση ή ανάλογα την παγίδα περισυλλογής Πετρελαιοειδών από όλες τις πετρελαιοειδής ουσίες/υγρά.
2. Καθαρίζω τα τοιχώματα της παγίδας στο τις πετρελαιοειδής ουσίες/υγρά με τη χρήση Ξάστρου ή πιεσμένου νερού.
3. Καθαρίζω τις σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής της παγίδας με τη χρήση πιεσμένου νερού και
4. Συμπληρώνω με καθαρό νερό την παγίδα περισυλλογής πετρελαιοειδών μέχρι το υψόμετρο της σωλήνας εισαγωγής.

